


# MONTAGEANLEITUNG FÜR KABELDURCHFÜHRUNGSSYSTEM KDS-SR MOUNTING INSTRUCTIONS FOR CABLE ENTRY SYSTEM KDS-SR



Rahmen   Frame	Best.-Nr.   Cat.no.	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
KDS-SR 1/4	28506.4	58	46	32	46	5,5
KDS-SR 6/10	28500.4	83	68,5	32	46	5,5
KDS-SR 8/16	28502.4	103	91	32	46	5,5
KDS-SR 10/24	28504.4	130	113,5	32	46	5,5

Montageausschnitt  
Mounting cut-out

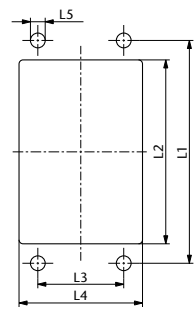

Bei abweichenden Durchbruchmaßen  
wird der Rahmen im letzten Schritt  
montiert

In case of alternative cut-out dimensions,  
the frame is mounted in the last step

Zulassung nach UL Standard 508A (File E489821):  
Befestigung mit Edelstahlschrauben M5, AISI type 304 oder 316  
Maximale Umgebungstemperatur bei UL Applikationen 50 °C  
Max. Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C (statisch)




UL Standard 508A (File E489821) the following conditions of acceptability apply:  
Mounting with stainless steel screws M5, AISI type 304 or 316  
Maximum end use temperature for UL applications 50 °C  
Max. temperature range: -40 °C to +120 °C (static)


# MONTAGEANLEITUNG FÜR FLANSCHPLATTEN KDS-FP MOUNTING INSTRUCTIONS FOR FLANGE PLATES KDS-FP

Sollbruchstelle nutzen und Durchbruch erzeugen, um die Flanschplatte zu bestücken  
Open a pre-determined breaking point to equip the flange plate

Ohne Werkzeugeinsatz und spanende Bearbeitung auf bis zu 30 Durchlassöffnungen erweiterbar  
Can be extended to max. 30 opening, without the use of tools or further machining

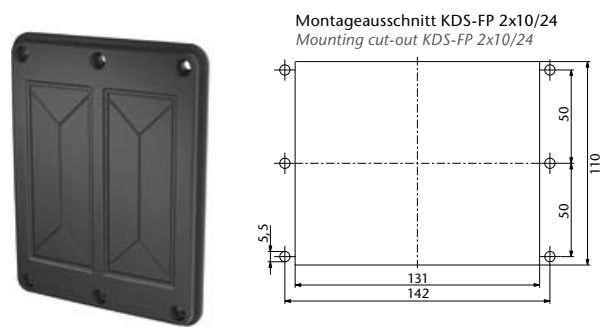

Montageausschnitt KDS-FP 2x10/24  
Mounting cut-out KDS-FP 2x10/24

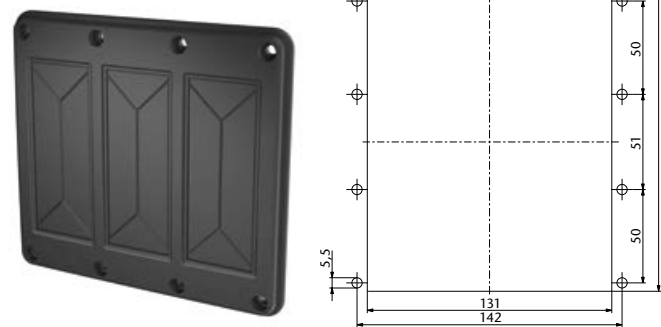



Montageausschnitt KDS-FP 3x10/24  
Mounting cut-out KDS-FP 3x10/24




# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR INLAYS UND DICHELEMENTE IN ANWENDUNG MIT KDS-SR UND KDS-FP OPERATION INSTRUCTIONS FOR MOUNTING INLAYS AND SEALS INTO KDS-SR AND KDS-FP

Kombinationsmöglichkeiten KDS-SR  
Combination options KDS-SR

Rahmen   Frame	Inlay			
	1	2	4	6
KDS-SR 1/4			x	
KDS-SR 6/10		x		x
KDS-SR 8/16	x		x	
KDS-SR 10/24		x	x	x

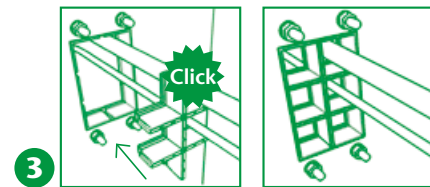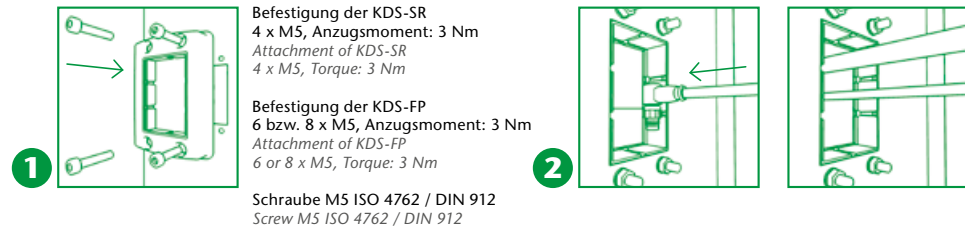

Richtige Montage des Inlays wird mit Klick bestätigt  
Correct mounting of the inlay is confirmed by a click

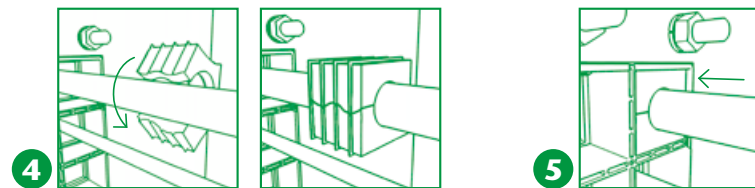


Dichtelement bis zum Ende  
eindrücken  
Push cable sleeve till the end

Kombinationsmöglichkeiten KDS-FP  
Combination options KDS-FP

Flanschplatte   Flange plate	Inlay			
	1	2	4	6
KDS-FP 2x10/24	x	x	x	x
KDS-FP 3x10/24	x	x	x	x

# VERRIEGELUNGSRAHMEN / VERRIEGELUNGSELEMENT LOCKING FRAME / LOCKING ELEMENT

# UL ABDECKUNG INNEN FÜR FLANSCHPLATTEN UL INNER COVER FOR FLANGE PLATES

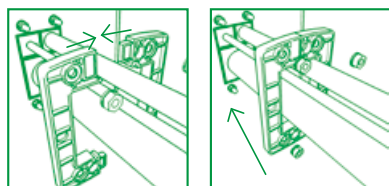

Montage der optionalen Verriegelungsrahmen  
des Kabeldurchführungssystems KDS-SR  
Optional mounting of locking frame for  
cable entry system KDS-SR




Montage der optionalen Verriegelungen  
für die Flanschplatten KDS-FP  
Optional mounting of inner locks  
for flange plates KDS-FP

Zulassung nach UL Standard 508A (File E489821):  
Ein unbestückter Rahmensegment muss für UL Konformität mit einer  
Abdeckung KDS-FP-AD/UL versehen werden. 8 Y Abdeckung muss zusätzlich  
mit 2 Verriegelungselementen ?8G: D=F gesichert werden"

6Yg...bZ:fa UjcbYb. & \*\*" ?8G: D58# @M#  
5VXYWJ b[... & \*\*(" ?8G: D=F C;

I @GhubXUFX) \$, 5 fl JY9(-, &Z:HYZ:"ck Jb[ VwbX]jcbgcZUWVdHW]jmiUdd'm'  
5 V Ub\_ZUa YWrci ha i ghVY'dfcj]XYX k Jh UVWj YF?8G: D58 #1 @Zf1 @  
VwbZ:fa ]m'HAYVej Yfa i ghUg: VYgWVFX k Jh & "cWJb[ YYa Ybfg?8G: D=F"  
CfXYf-bZ:fa Ujcb. & \*\*" ?8G: D58# @M#  
7cj Yf. " & \*\*(" ?8G: D=F C;  
@WJb[ YYa Ybfg' & \*\*(" ?8G: D=F C;

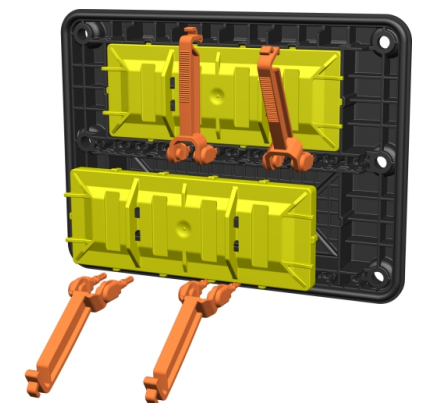


**MONTAGEANLEITUNG FÜR  
KABELEINFÜHRUNGSSYSTEM KES**  
MOUNTING INSTRUCTIONS FOR  
CABLE ENTRY SYSTEM KES

Max. Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (statisch)  
Max. temperature range: -40 °C to +90 °C (static)



**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
OPERATION INSTRUCTIONS

Vor Kabeleinführung Membrane am Durchsteckpunkt einstechen  
Pierce the membrane at the push-through point before cable entry

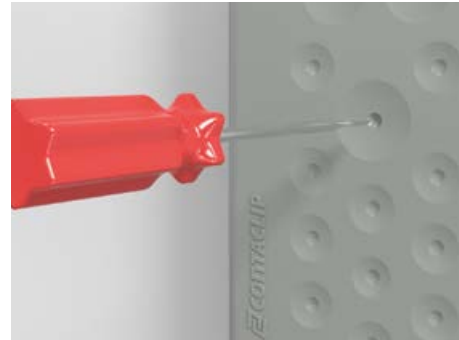

**KDS**   
**CLICK**  
by CONTA-CLIP


**MONTAGE- / BEDIENUNGSANLEITUNG**  
INSTALLATION / OPERATING INSTRUCTIONS

**KES BEFESTIGUNGSVARIANTEN**  
KES CONNECTION VARIANTS


Schraubenbefestigung von außen  
Screw-on mount from the outside

Schraube ISO 4762 / DIN 912  
Screw ISO 4762 / DIN 912

4 x M5, Anzugsmoment: 3 Nm  
4 x M5, Torque: 3 Nm

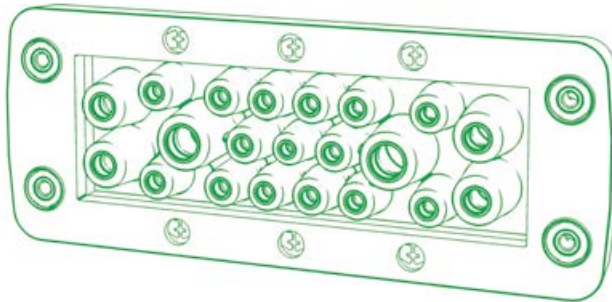


Montageausschnitt  
Mounting cut-out

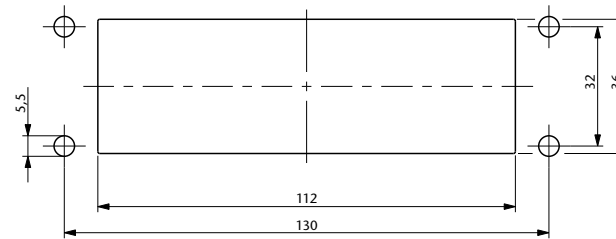


Schraubenbefestigung von innen  
mit Gewindebuchsen und Rasthaken  
Screw-on mount from the inside with  
threaded bushes and latching clips

4 x M4, Anzugsmoment: 2,5 Nm  
4 x M4, Torque: 2,5 Nm

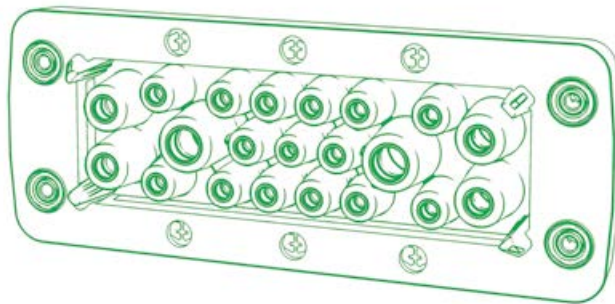


Montageausschnitt  
Mounting cut-out

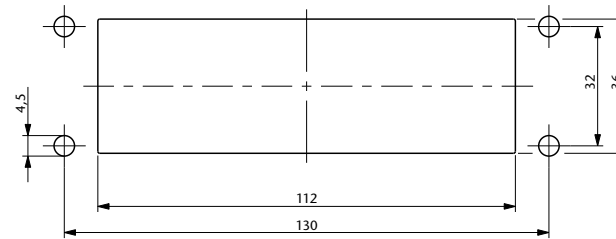


Rastbefestigung mittels Rasthaken  
Latched (snap-on) mount using latching hooks

Blechstärke bei Rasthaken 1,5 – 2 mm  
Sheet thickness for latching hooks 1,5 – 2 mm

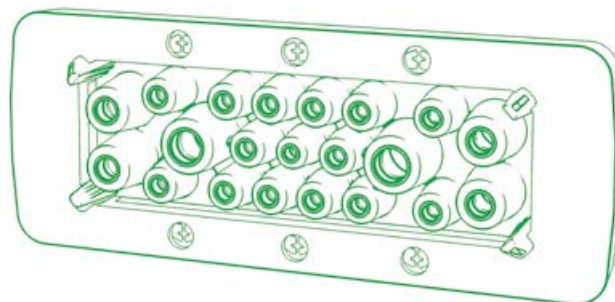

Montageausschnitt  
Mounting cut-out

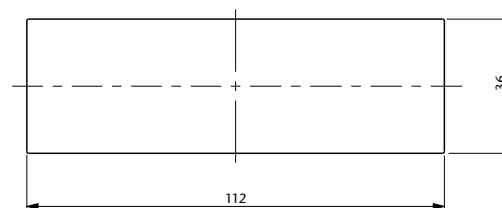

WEITERE INFORMATIONEN  
FURTHER INFORMATION  
[www.conta-clip.com](http://www.conta-clip.com)

